



			Согласовано		
Инв. N' подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N'			

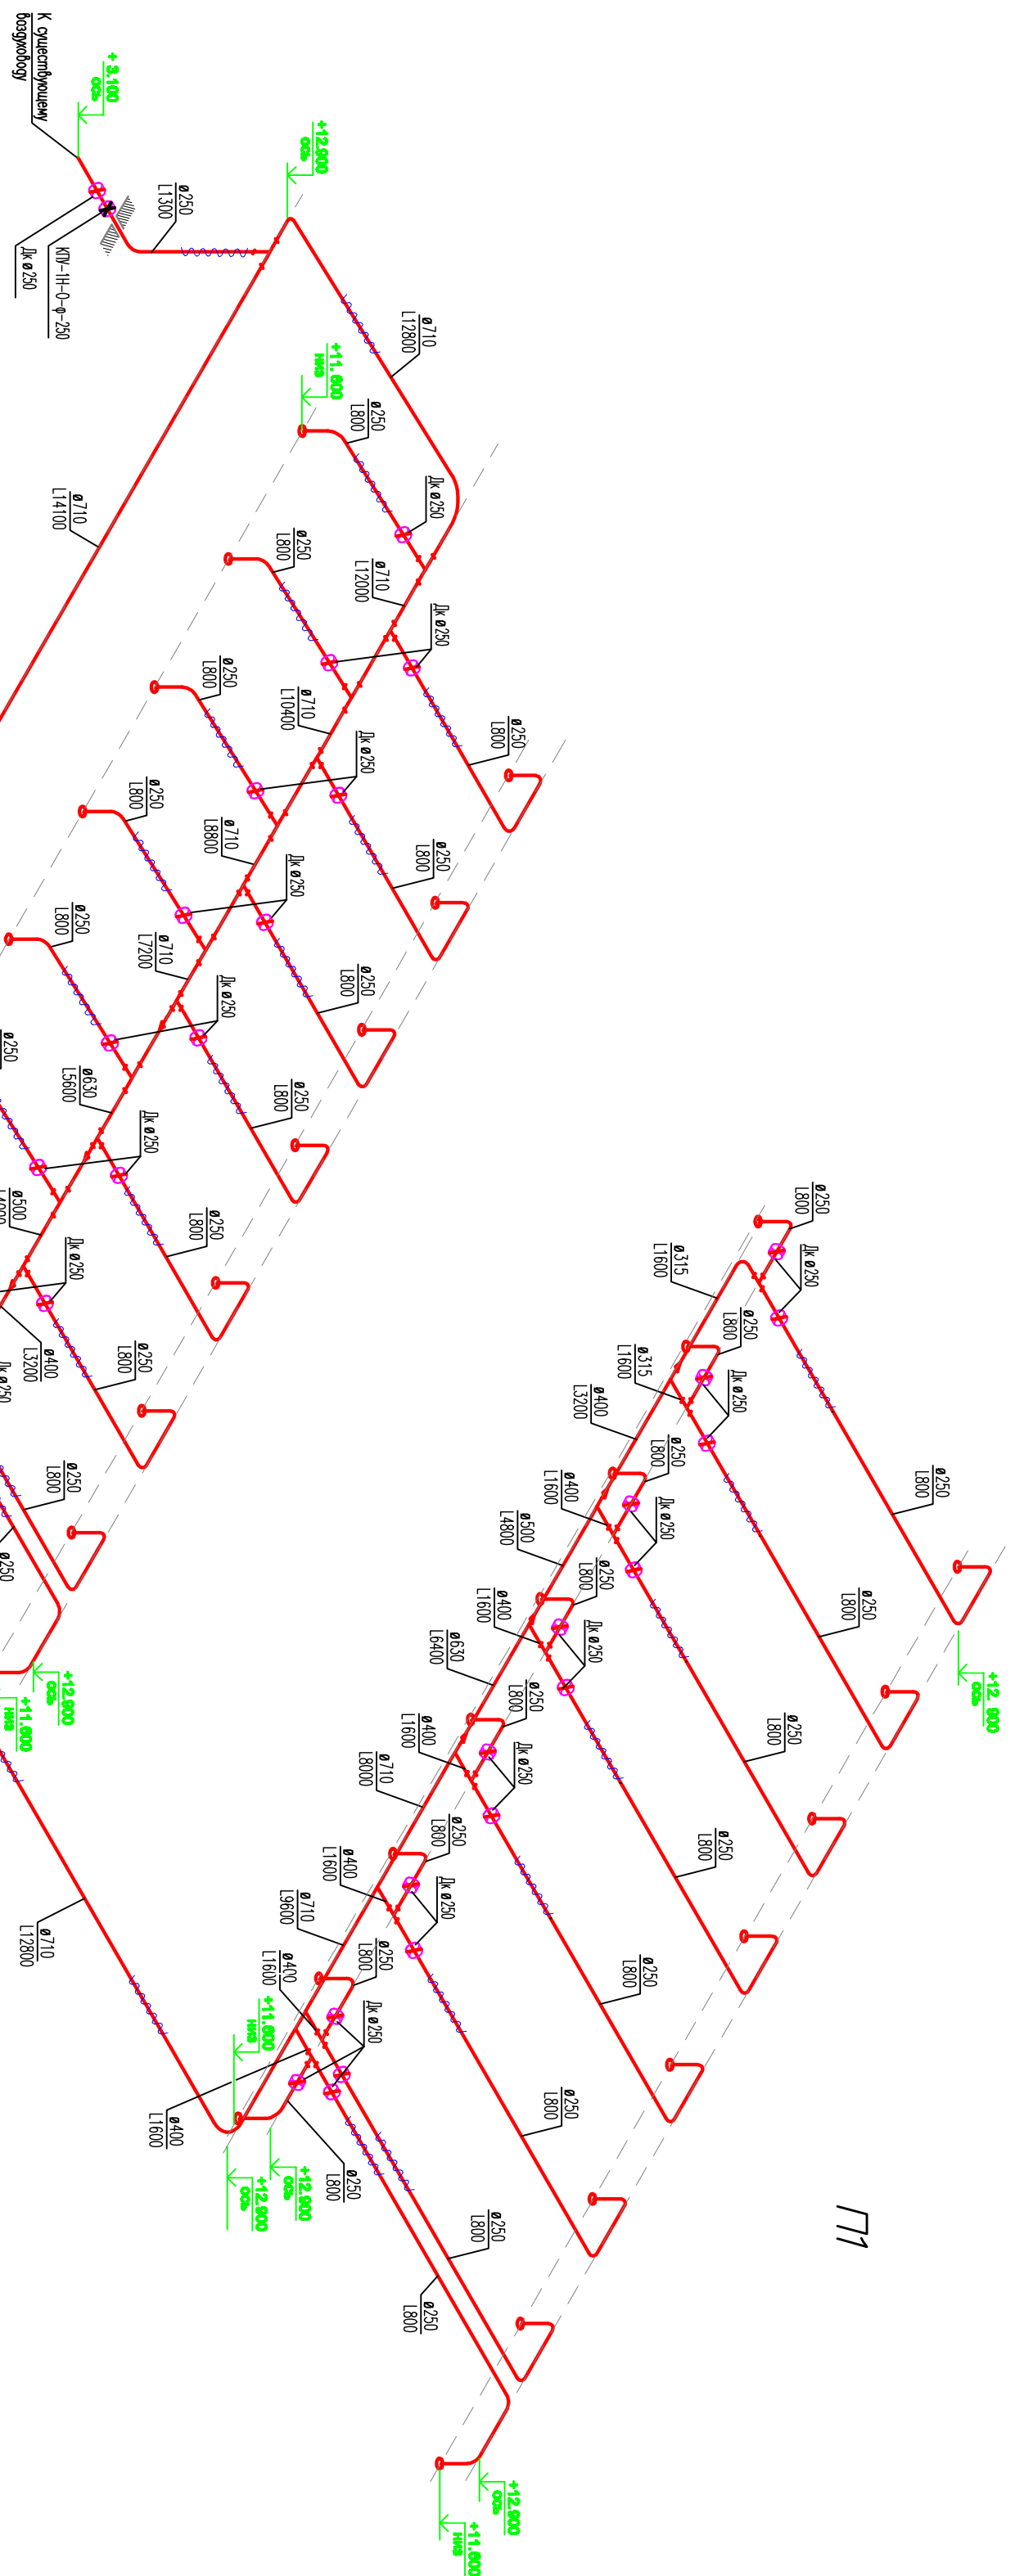

Принципиальная схема холодоснабжения

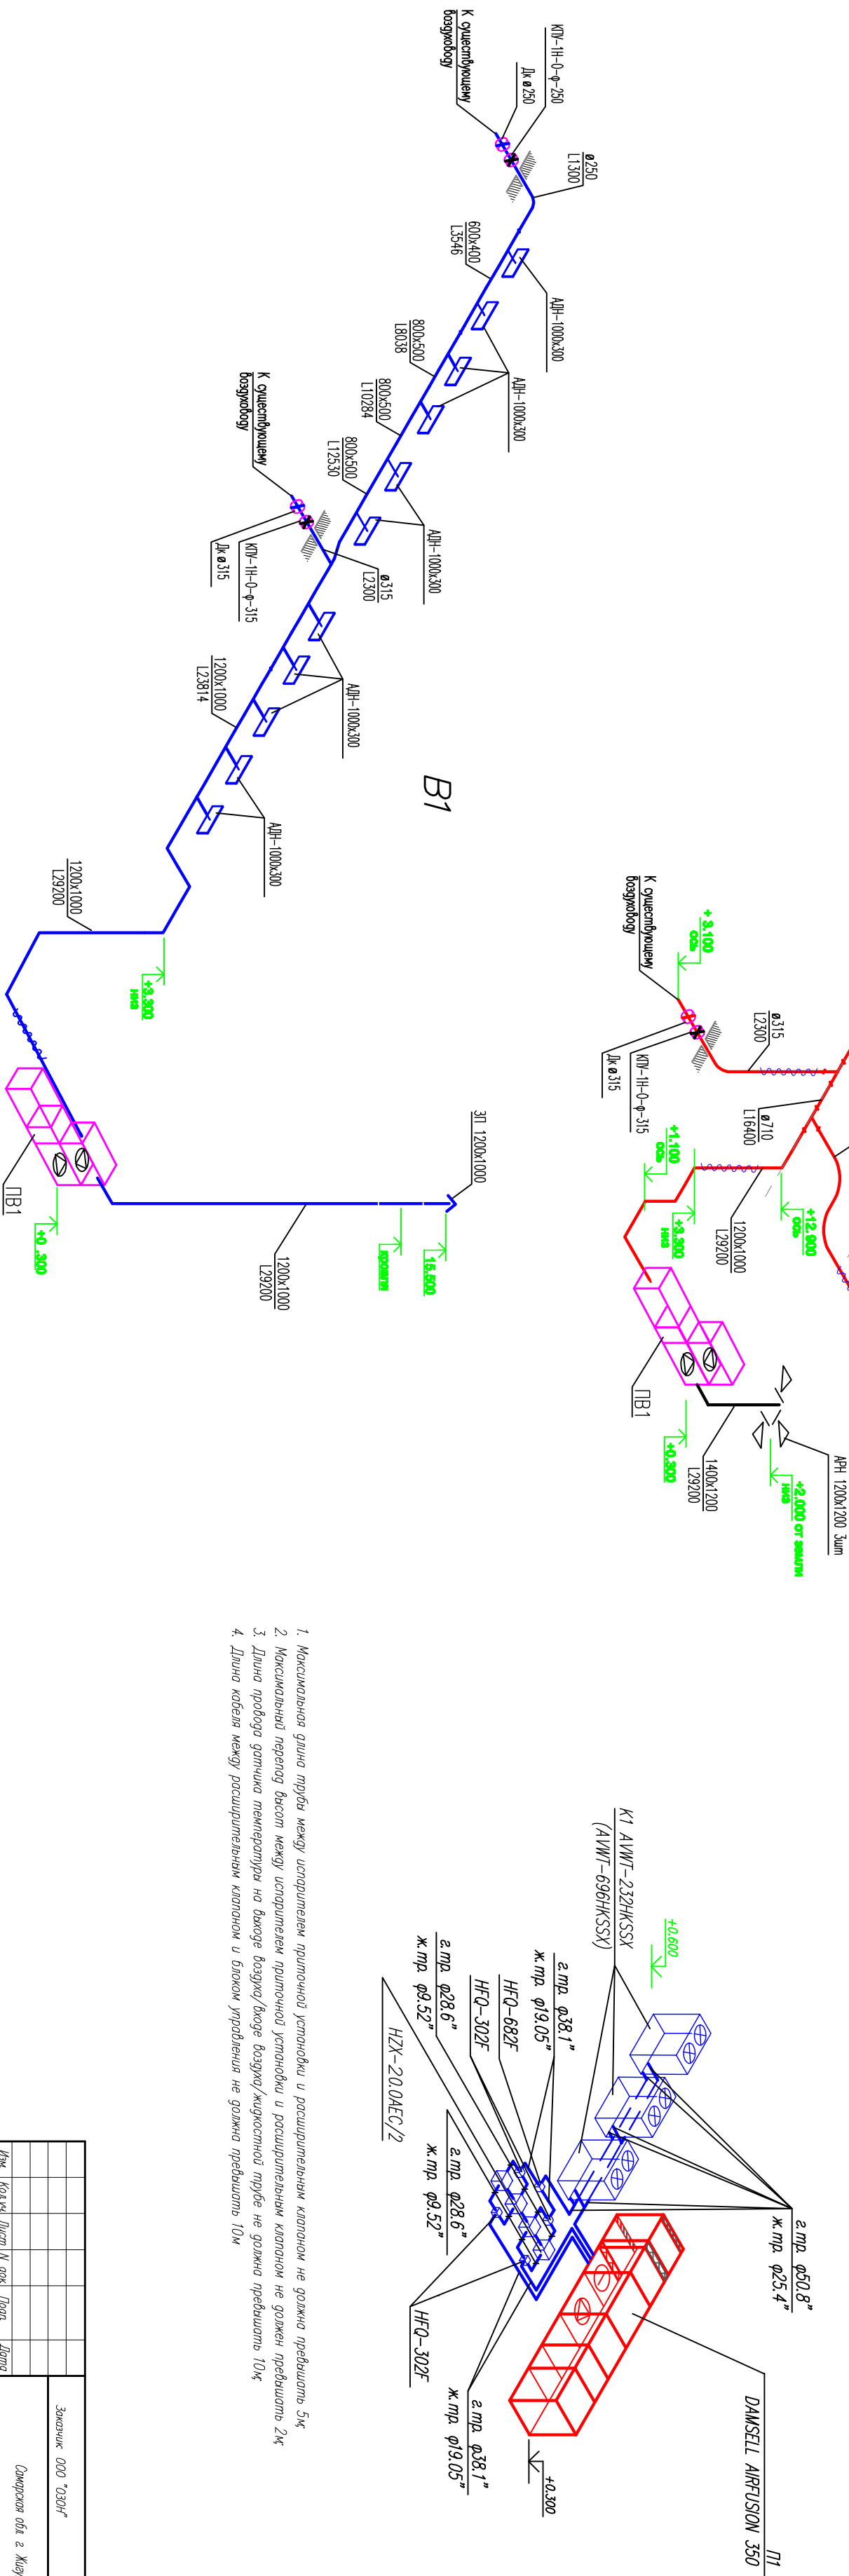

1. Максимальная гуля пружа между асфальтом и тротуаром и расширением катаном не должна превышать 5мм
2. Максимальный перепад высот между асфальтом и тротуаром в расширенном катаном не должен превышать 20мм
3. Длина пробора гравитки температурна на вынос воздуха/жидкостной пружа не должна превышать 10м
4. Длина асфалта между расширенными катаном и тротуаром не должна превышать 10м

[illegible]